



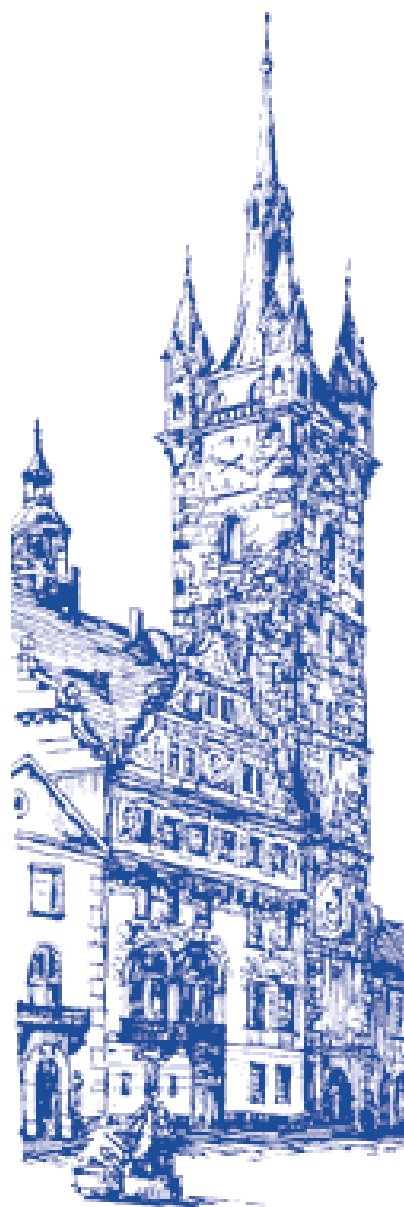

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

výroční zpráva 2011

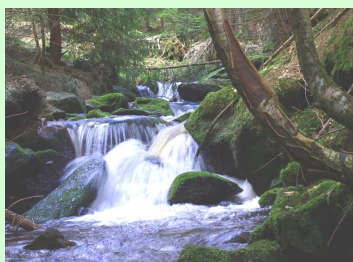

Obsah výroční zprávy



♦ Orgány společnosti	2
♦ Základní údaje o společnosti	3
♦ Struktura nákladů a výnosů společnosti	4
♦ Zásobování pitnou vodou	5
♦ Odvádění a čištění odpadních vod	6
♦ Čistírna odpadních vod	7
♦ Technická činnost	8
♦ Ostatní činnost	9 - 10
♦ Základní ekonomické údaje	11
♦ Zpráva auditora	P1





Představenstvo

Václav Kutil
předseda představenstva

Mgr. Rudolf Salvetr
člen představenstva

Ing. Miroslav Nedvěď
člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Michal Vlček
předseda dozorčí rady

JUDr. Petr Kubeš, Ph.D.
člen dozorčí rady

Ing. Jana Březovská
člen dozorčí rady



Základní údaje o společnosti

obchodní jméno:

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

sídlo společnosti:

Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy I

právní forma:

akciová společnost

datum vzniku:

30. duben 1999

společnost je zapsána:

Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 797

IČ:

25232100

bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s.

-účet: 15 75 93 721 / 0300

Česká spořitelna a.s.

-účet: 08 21 18 73 19 / 0800

telefon:

+420 376 356 222

fax:

+420 376 356 223

webové stránky:

www.svak.cz

e-mail:

svk@svak.cz

základní jmění:

1 000 000,- Kč

Certifikace

Společnost je držitelem certifikátů

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004


Akcionáři

60 % akcií – **K&K TECHNOLOGY a.s.**

40 % akcií – **Město Klatovy**



Provozování v okrese Klatovy

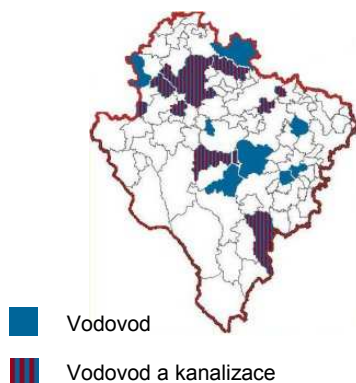

Předmět podnikání


- ◆ provozování vodovodů a kanalizací
- ◆ provádění činností potřebných k výstavbě, rekonstrukcím a opravám staveb a zařízení pro oblast vodárenství, kanalizací, čistírenství vod a výroby tepla a elektrické energie
- ◆ ovládání, měření a řízení technologických procesů
- ◆ provádění technického testování, měření a analýzy vod
- ◆ silniční motorová doprava



Struktura nákladů za společnost celkem

	2011		2010	
	tis. Kč	%	tis. Kč	%
Materiál, energie, služby	86 781	65,9	86 744	67,7
Osobní náklady	39 147	29,7	36 486	28,5
Odpisy	2 317	1,8	2 359	1,9
Finanční náklady	530	0,4	648	0,5
Ostatní náklady	2 895	2,2	1 825	1,4
Celkem	131 670	100,0	128 062	100,0


Graf členění nákladů za rok 2011

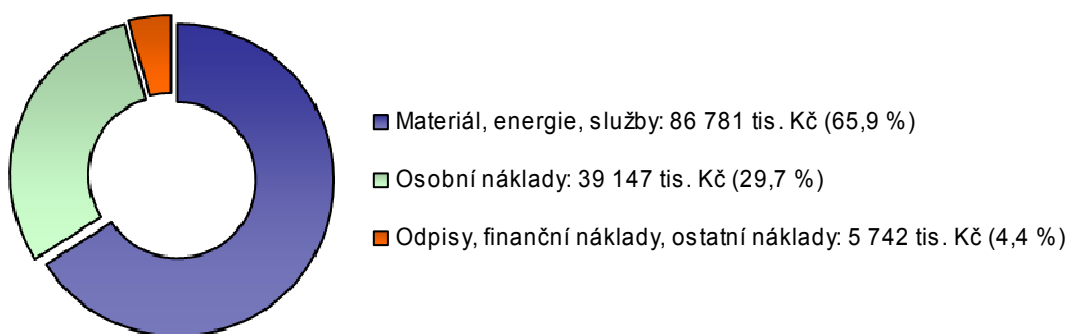

Struktura výnosů za společnost celkem

	2011		2010	
	tis. Kč	%	tis. Kč	%
Vodné	47 943	35,1	44 678	33,8
Stočné	54 829	40,1	50 531	38,2
Ostatní činnosti	33 844	24,8	37 112	28,0
Celkem	136 616	100,0	132 321	100,0

Graf členění výnosů za rok 2011

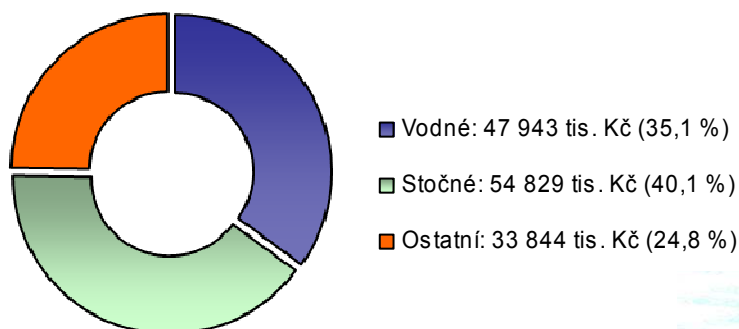

Hospodářský výsledek

	2011	2010
	tis. Kč	tis. Kč
Hospodářský výsledek (po zdanění)	3 860	3 382


Zásobování pitnou vodou

V roce 2011 společnost Šumavské vodovody a kanalizace a.s. dále rozšiřovala a zkvalitňovala službu zásobování pitnou vodou provozovaných měst a obcí okresu Klatovy. Kvalita dodávané pitné vody ve veřejných vodovodech byla průběžně kontrolována dle harmonogramu odběrů vzorků a v souladu s provozními řády vodovodů. Výsledky provedených rozborů pitné vody ve sledovaných ukazatelích plně splňovaly limity dané vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontrol pitné vody.


Za pomoci vodárenského dispečinku byly nepřetržitě sledovány odběry pitné vody z vodojemů a průtoky v měrných objektech na vodovodní síti. Případné úniky byly lokalizovány za pomoci monitorovací techniky. Zjištěné poruchy či nahlášené havárie byly vždy neprodleně opraveny. Po dokončené opravě byla vždy vodovodní síť odkalena a kvalita pitné vody zkontrolována rozbořem. U jednotlivých odběratelů probíhaly dle harmonogramu odečty vodoměrů a výměny vodoměrů před uplynutím doby platnosti.

Z důvodu zlepšení kvality dodávané pitné vody pro obec Soběčice bylo v roce 2011 dokončeno napojení Soběčic na skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy. Realizací stavby došlo k náhradě nevyhovujících lokálních zdrojů pitné vody za kvalitní pitnou vodu z ÚV Milence.

Vývoj specifické spotřeby vody
(litry / obyvatele / den)

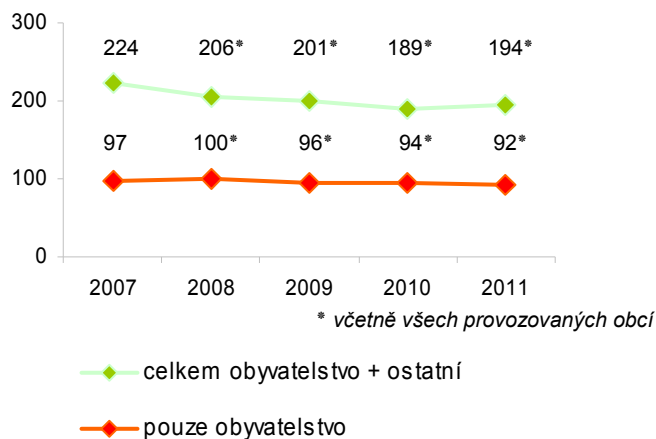

Vývoj množství prodané vody
(v tis. m³)

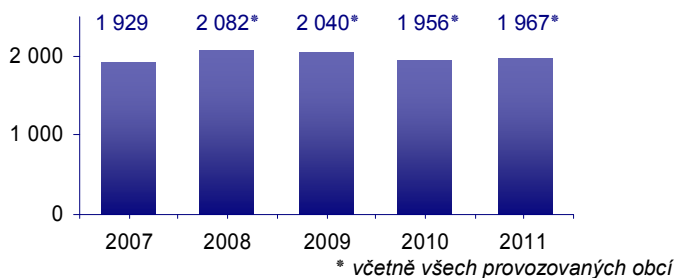

Hmotné ukazatele

	2007	2008	2009	2010	2011
Voda nakoupená (tis.m ³)	2 043	2 043	2 007	1 947	1 903
Voda prodaná (tis.m ³)	1 929	1 843	1 808	1 724	1 731
-včetně všech provozovaných obcí		2 082	2 040	1 956	1 967
Voda vyrobená (tis.m ³)	92	75	62	62	66
-včetně všech provozovaných obcí		389	386	368	382
Voda předaná (tis.m ³)				3	3
Délka vodovodní sítě (km)	137,3	211,7*	217,1*	230,6*	230,7*
Počet vodovodních přípojek	3 900	5 623*	5 699*	5 805*	5 834*
Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou	23 518	27 990*	27 753*	28 369*	27 844*

* včetně všech provozovaných obcí




Současně se zásobováním pitnou vodou společnost Šumavské vodovody a kanalizace a.s. zajišťuje také odvádění odpadních vod od jednotlivých producentů na centrální čistírnu odpadních vod.

Kanalizační stoky a jednotlivé objekty na kanalizační síti byly během roku dle plánu údržby průběžně čištěny za pomoci tlako-sacího vozu a následně monitorovány kamerovým systémem. Případné zjištěné závady na kanalizačních stokách menšího rozsahu byly následně opraveny, závady rozsáhlejšího charakteru byly zaneseny do plánu obnovy. Během roku byly na stokové síti dále prováděny opravy kanalizačních šachet a výměny propadlých a nevyhovujících kanalizačních poklopů. Během roku byla dvakrát provedena plošná deratizace hlodavců.



Vývoj množství odkanalizované vody (v tis. m³)

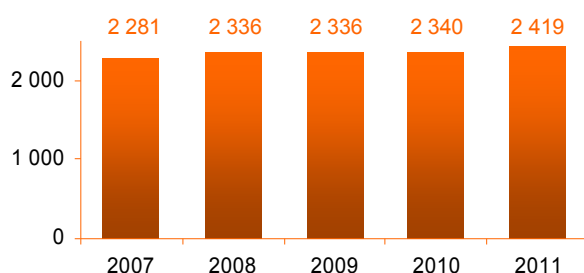

Pro část provozovaných obcí, které svou polohou nešlo gravitačně odkanalizovat, je zajištěna doprava odpadních vod pomocí centrálních čerpacích stanic a následných výtlačných řadů. Na těchto čerpacích stanicích odpadních vod probíhalo pravidelné provozní sledování, čištění a servis dle provozního řádu jednotlivých stanic. Čištění odpadních vod odvedených stokovou sítí bylo prováděno na mechanicko-biologické čistírně odpadních vod s dvoustupňovou regenerací kalu.

Hmotné ukazatele

	2007	2008	2009	2010	2011
Voda odkanalizovaná (tis. m ³)	2 281	2 336	2 336	2 340	2 419
Voda vyčištěná (vč. dešťových vod) (tis.m ³)	3 012	3 005	3 353	3 561	3 405
Délka kanalizační sítě (km)	72,8	114,1*	126,1*	133,0*	135,8*
Počet kanalizačních přípojek (ks)	2 637	4 069*	4 378*	4 579*	4 672*

* včetně všech provozovaných obcí

Vypouštění znečištění (t/rok)

	2007	2008	2009	2010	2011
CHSK _{Cr} – chemická spotřeba kyslíku	55,1	61,6	76,4	82,0	75,8
BSK ₅ – biochemická spotřeba kyslíku	7,0	7,1	9,7	13,8	12,5
NL – nerozpuštěné látky	11,4	10,1	14,7	14,6	13,6
N-NH ₄ ⁺ – amonné ionty	1,9	1,9	1,9	2,32	1,8
P _c – fosfor celkem	2,6	1,5	2,2	3,0	2,1

Čistírna odpadních vod Klatovy

Technologické a vodohospodářské hodnocení ČOV Klatovy v roce 2011

V porovnání s projektovými parametry bylo průměrné látkové kapacitní vytížení ČOV Klatovy (v bilanci v kg/den) v roce 2011 následující (bez svozů z DZ):

ukazatel	průměrné zatížení
BSK ₅	86,1 %
CHSK	80,1 %
NL	77,5 %
Nc	67,6 %
Pc	95,7 %



Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu za celé období roku 2011 vyhovělo koncentračním i bilančním požadavkům vodoprávního povolení a zároveň i limitům dle požadavků právních norem ČR (NV ČR 61/2003 Sb., ve znění NV č. 229/2007 Sb.) a EU (Směrnice řady 91/271/EEC).

Časově lze hodnotit separační čistící funkci ČOV jako vyhovující.

Procesní uspořádání čistírenské linky a reálně dosažené účinnosti čištění splňují požadavky na nejlepší dostupné technologie.

ukazatel	účinnost provozní naměřená v r. 2011	účinnost nejlepší dostup. technologie
BSK ₅	97,5 %	90 %
CHSK	97,5 %	80 %
Nc	80,7 %	70 %
Pc	94,9 %	80 %

Významné opravy na ČOV Klatovy v roce 2011

Časově, technologicky a v neposlední řadě i ekonomicky nejnáročnější byla revize metanizační nádrže MN1. Během této akce došlo k posouzení funkčnosti a bezpečnosti nádrže a k instalaci technologického vylepšení. V rámci zlepšení bezpečnosti a rozšíření automatizace ČOV bylo do metanizační nádrže MN1 nainstalováno automatické dávkování odpěňovače s kontinuálním měřením hladiny pěny. V roce 2012 bude následovat revize v metanizační nádrži MN2.

Další významnou opravou byla výměna aeračních elementů v pravé lince aktivační nádrže. Vzhledem k životnosti udávané výrobcem bylo doporučováno vyměnit elementy již v předchozích letech, provozovatel však pravidelnou údržbou a měřením oxigenační kapacity přistoupil k výměně až v minulém roce. Došlo tak k úspoře ekonomických nákladů.

V roce 2011 se také provedla oprava odstředivky kalu (výměna převodovky) a byla zrekonstruována část povrchu komunikace na ČOV.

Závěry

Průměrné hydraulické zatížení představovalo 78,0 % projektové kapacity, látkové zatížení v ukazateli BSK₅ 86,1 % (průměrný denní přítok reprezentoval 86 056 ekvivalentních obyvatel).

Vlivem vzrůstající tendence vstupního zatížení na ČOV Klatovy v letech 2009 až 2011 přistoupila společnost Šumavské vodovody a kanalizace a.s. k přípravě modernizace kalového a plynového hospodářství. Realizací dojde k navýšení jeho kapacity a zrovnomnění celého procesu anaerobního čištění odpadních vod. Vzhledem k technické a technologické náročnosti celé akce byl rok 2011 věnován přípravě projektové dokumentace.




Činnost technického oddělení

Technické oddělení v roce 2011 vypracovalo projekční přípravu pro stavby v oboru vodovodů a kanalizací – opravy, údržby, novostavby, dále podklady pro nové investice a nabídky staveb, a ostatní inženýrskou činnost. Náplň činnosti závisí na požadavcích investorů, výrobního úseku společnosti nebo na plánovaných investicích. Projektové dokumentace jsou vypracovány v různých stupních projektové přípravy staveb, tj. studie, projekt pro územní rozhodnutí nebo územní souhlas, projekt pro stavební povolení, zadávací dokumentace stavby a projektová dokumentace skutečného provedení stavby.

V loňském roce byly projekčně připraveny tyto akce:

- ◆ Sobětice – prodloužení vodovodu
- ◆ Klatovy, Riegrova ul.
– rekonstrukce vodovodu a kanalizace
- ◆ Klatovy, Václavská ul.
– rekonstrukce kanalizace
- ◆ Klatovy, Měchurova ul.
– rekonstrukce kanalizace
- ◆ Klatovy, Purkyňova ul. – přeložka vodovodu
- ◆ Štěpánovice, Sekrýt – rekonstrukce vodovodu
- ◆ Štěpánovice, u prodejny světel
– prodloužení vodovodu
- ◆ Klatovy, Hálkova ul. – vodovod a kanalizace
- ◆ Poleň – kanalizace a ČOV
- ◆ Nehodív – prodloužení kanalizace

Pro zájemce o vodovodní nebo kanalizační přípojku se připravily podklady pro projednání na stavebním úřadě, případně podklady pro vlastní realizaci stavby.

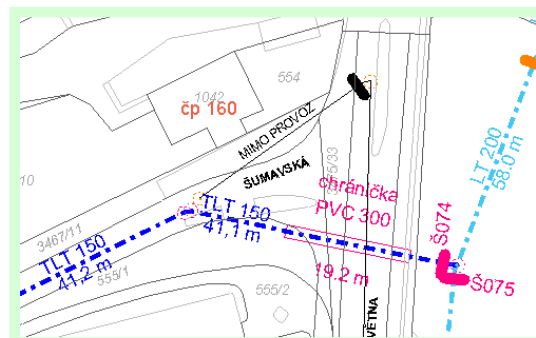

Činnost zákaznického centra, investičního a technicko-provozního oddělení

- ◆ uzavírání a aktualizace smluv se zákazníky
- ◆ projednávání a navrhování způsobu plateb faktur za vodné a stočné
- ◆ vyřizování reklamací faktur za vodné a stočné
- ◆ vyřizování žádostí o vydání vyjádření o existenci vodárenských zařízení
- ◆ vyřizování žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci
- ◆ vyřizování žádostí o přezkoušení vodoměru
- ◆ poskytování informací a provádění komplexní poradenské činnosti

Kontaktní místo:

Čsl. legií 37, Klatovy I

Otevírací doba:

PO – PÁ 7:00 – 16:00 hod.

Dle zákona č. 274/2001 Sb. byly zpracovány Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence vodovodů pro 44 obcí a měst a Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence kanalizací pro 50 obcí a měst.

Na základě uzavřených smluv mezi Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s. a vlastníky vodovodů a kanalizací zpracovalo zákaznické centrum ve spolupráci s technickým oddělením nový provozní řád vodovodu Předslav – Měcholupy, 8 pasportů kanalizací a to v Předslavi, Němčicích, Petrovičkách, Makově, Měcholupech, Třebíšově, Břežanech a Klatovech – místní část Chaloupky. Byla provedena aktualizace kanalizačního řádu Švihov a zpracován nový kanalizační řád pro obec Nehodív, obec Předslav a její části Němčice, Petrovičky, Makov, Měcholupy, Třebíšov.

Ostatní činnost

Externí činnost

Mezi významné stavební akce oddělení externích zakázek v roce 2011 patřily:

Pro město Klatovy:

- ♦ Máchova ul. KT – výměna vodovodu
- ♦ Palackého-Spojovací ul. KT – rekonstrukce vodovodu
- ♦ Procházková ul. KT – vodovod a kanalizace
- ♦ Habartice – úprava PH v pitné vodě



Pro ostatní zákazníky:

- ♦ Obec Mokrosuky
vodovod I. etapa
- ♦ Obec Bolešiny
Slavošovice – prodloužení kanalizace
- ♦ STAVPRAN spol. s r.o.
FÚ Klatovy – kanalizace
- ♦ Obec Bezděkov
rekonstrukce vodovodu

Další zakázky, jejichž realizace pokračuje v roce 2012:

- ♦ Obec Petrovice u Sušice
vodovod
- ♦ Obec Týnec
splašková kanalizace



Rozsah externích zakázek v roce 2011 (tis. Kč)

	Fakturace	z toho projekty, technická činnost
pro město Klatovy	7 111	515
pro ostatní zákazníky	14 187	884
pro ostatní zákazníky (dlouhodobé smlouvy)	1 968	74
Celkem	23 266	1 473

Dále v rámci externí činnosti provádíme servisní práce a opravy při provozování vodovodů a kanalizací v jednotlivých obcích, čištění a monitoring kanalizací, svoz a likvidaci kalů ze žump a septiků, a další drobné práce a služby na základě objednávek zákazníků.



Laboratoř



Laboratoř Šumavské vodovody a kanalizace - zkušební laboratoř č. 1335 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) v oblasti mikrobiologického a fyzikálně chemického zkoušení pitných odpadních vod včetně odběru vzorků. Laboratoř v únoru 2011 uspěla při pravidelné dozorové návštěvě Českého institutu pro akreditaci, rozšířila počet akreditovaných zkoušek o stanovení ZNK a nechala posoudit metodiku stanovení CHSKcr dle nové normy ČSN ISO 15705. Celkem laboratoř provádí 34 akreditovaných zkoušek + akreditované odběry pitných a odpadních vod.

Laboratoř kontroluje:

- kvalitu pitné vody vodovodní sítě města Klatovy a obcí spravovaných společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
- kvalitu pitné vody vodovodních sítí servisních obcí
- kvalitu vyčištěné odpadní vody na odtoku z ČOV Klatovy a dalších čistíren ve správě společnosti
- jakost odpadní vody vypouštěné z volných kanálových výustí
- jakost odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace (kontrola producentů)
- jakost odpadních vod a kalů ze septiků a žump likvidovaných na ČOV



Laboratoř provádí:

- technologické rozbory pro řízení provozu ČOV Klatovy a dalších provozovaných a servisních čistíren
- rozbory dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a zasílá výsledky rozborů na vodoprávní úřad
- rozbory dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů a zasílá výsledky na krajský úřad
- rozbory dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a zasílá dle požadavků zákona v el. podobě výsledky rozborů pitné vody na Krajskou hygienickou stanici – územní pracoviště Klatovy
- kontrolu odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace znečišťovateli
- odběr a rozbor pitné o odpadní vody pro externí zákazníky, obce, jednotlivce a firmy
- rozbory dle vyhl. č. 431/2001 Sb. ohlašování údajů pro vodní bilanci
- rozbory dle vyhl. č. 428/2001 Sb. pro majetkovou a provozní evidenci vodovodů a kanalizací

Počet laboratorních rozborů

	2007	2008	2009	2010	2011
Odpadní vody	3 890	3 909	4 152	4 094	3 932
Pitná voda	996	1 007	965	1 017	975
Celkem	4 886	4 916	5 117	5 111	4 907

Základní ekonomické údaje

Rozvaha

		2011	2010			2011	2010
		tis. Kč	tis. Kč			tis. Kč	tis. Kč
	Aktiva celkem	58 490	58 334		Pasiva celkem	58 490	58 334
A	Pohledávky za upsaný zákl. kapitál	0	0	A	Vlastní kapitál	20 152	18 568
B	Dlouhodobý majetek	22 296	23 437	A.I.	Základní kapitál	1 000	1000
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	96		z toho zákl. kapitál zapsaný u OR	1 000	1000
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	21 546	23 341	A.II.	Kapitálové fondy	14	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	0	0	A.III.	RF, neděl. fond a ost. fondy ze zisku	1 475	1 540
B.III.1	z toho podíly v ovládaných a řízen. osobách	0	0	A.IV.	Hospodářský výsl. minulých let	13 803	12 646
C	Oběžná aktiva	35 316	34 148	A.V.	Hosp. výsl. běžného účt. období	3 860	3 382
C.I.	Zásoby	1 399	2 380	B	Cizí zdroje	36 757	38 546
C.I.1.	Materiál	1 273	1 427	B.I.	Rezervy	305	0
C.I.2.	Nedokončená výroba	126	953	B.II.	Dlouhodobé závazky	3 299	4 517
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	1 566	1 450	B.III.	Krátkodobé závazky	30 824	31 935
C.III.	Krátkodobé pohledávky	22 598	20 708	B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	1 243	2 094
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	9 763	9 610	B.IV.1	z toho bank. úvěry dlouhodobé	705	1 243
D	Časové rozlišení	878	749	C.I.	Časové rozlišení	1 581	1 220

Výkaz zisku a ztrát

		2011	2010
		tis. Kč	tis. Kč
I+II	Výkony a prodej zboží	135 130	131 504
I+II.1.	z toho tržby za prodej vl. výrobků a služeb	135 953	130 640
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	- 827	856
II.3.	Aktivace	4	8
A+B	Výkon. spotřeba a náklady na prod. zboží	86 781	86 744
+	Přidaná hodnota	48 349	44 760
C	Osobní náklady	39 147	36 486
E	Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku	2 317	2 359
IV	Ostatní provozní výnosy	866	470
G+H	Zm. stavu rezerv a opravných položek	2 015	1 016
III+V	Jiné provozní výnosy	465	271
D+F+I+J	Daně, poplatky, ostatní provozní náklady	880	809
•	Provozní výsledek hospodaření	5 321	4 831
IX	Výnosy z přecenění cenných papírů	0	0
L	Náklady z přecenění cenných papírů	0	0
VI+VII+VIII	Tržby z cen. papírů, výnosy z fin. majetku	0	0
X+XI+XII	Výnosové úroky, ost.finanční výnosy, přev. finanční výnosy	155	59
J+K+M+N+O+P	Jiné finanční náklady	530	648
Q	Daň z příjmů	1 086	877
•	Fin. výsledek hospoda. vč. daně z příjmů	- 1 461	- 1 449
•	Hospodářský výsledek za běžnou činnost	3 860	3 382
XIII	Mimořádné výnosy	0	0
R	Mimořádné náklady	0	0
•	Mimořádný hospodářský výsledek	0	0
...	Hospodářský výsledek za účetní období	3 860	3 382



Ing. Motejzík Václav, auditor oprávnění KAČR č.452
Ing. Motejzík Jan, auditor oprávnění KAČR č. 2088

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2011 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2011 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s. k 31. 12. 2011, nákladů a výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

v Blatné 26.4.2012

Ing. Motejzík Václav
auditor, oprávnění KAČR č.452
Ing. Motejzík Jan
auditor, oprávnění KAČR č.2088


Zpráva byla vyhotovena v 6 - ti výtiscích
Výtisk č.1 až 5 pro společnost
Výtisk č.6 pro auditora





Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

výroční zpráva 2011

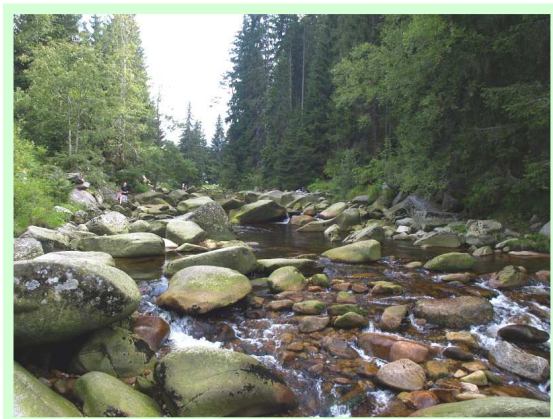

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy I

tel: +420 376 356 222

fax: +420 376 356 223

web: www.svak.cz

e-mail: svk@svak.cz

návrh, zpracování, fotografie: Miroslava Blahníková

podklady: Ing. Michal Vlček

Ing. Zbyněk Malý

Ing. Karel Nováček

Ing. Marie Smolařová

Ing. Hana Lacová

Ing. Petr Vích

Marie Nováková

Miroslava Blahníková

Interní tisk

*Principem všech věcí je voda,
z vody je vše a vše se do vody
vrací.*

- Thálét z Milétu -

